

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Минерални бани п.код 6343	
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
4350	23.08/16г

Регионална инспекция по околна среда и водите - Хасково Регистрационен индекс и дата
Вх. № № 12 - 839/23.08.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ- ХАСКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

От Община Минерални бани, обл. Хасково ПК: 6361 ИН 000904743
Мюмюн Али Искендер- кмет на община Минерални бани

Пълен пощенски адрес -
с.Минерални бани
Област Хасково
бул."Васил Левски"№ 3

Телефон, факс и e-mail.

- телефон 03722/ 20-20
- факс 03722/20-60
- Email: min_bani@abv.bg

Лице за контакти.
Байрям Иляз
Тел. 0888 643 065; 0876 444 966
Email: bayram_81@mail.ru


Уважаеми г-н Директор,

Уведомяваме Ви, като компетентен орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., посл. изм. ДВ. бр.32 от 24.04.2012г.) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС обн., ДВ, бр. 25/2003г. изм. и доп., бр. 94/2012г.), както и съгласно изискванията на 10 от

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., бр. 94/2012г.), уведомяваме Ви, че ръководството на община Минерални бани има следното инвестиционно предложение : “Реконструкция и доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС „Горски извор” до ПС „Караманци”; на част от отклоненията от него към населените места, обслужвани от този водопровод; рехабилитация на част от напорните резервоари на територията на община Минерални бани, обл.Хасково - I-ви етап група Караманци ”.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

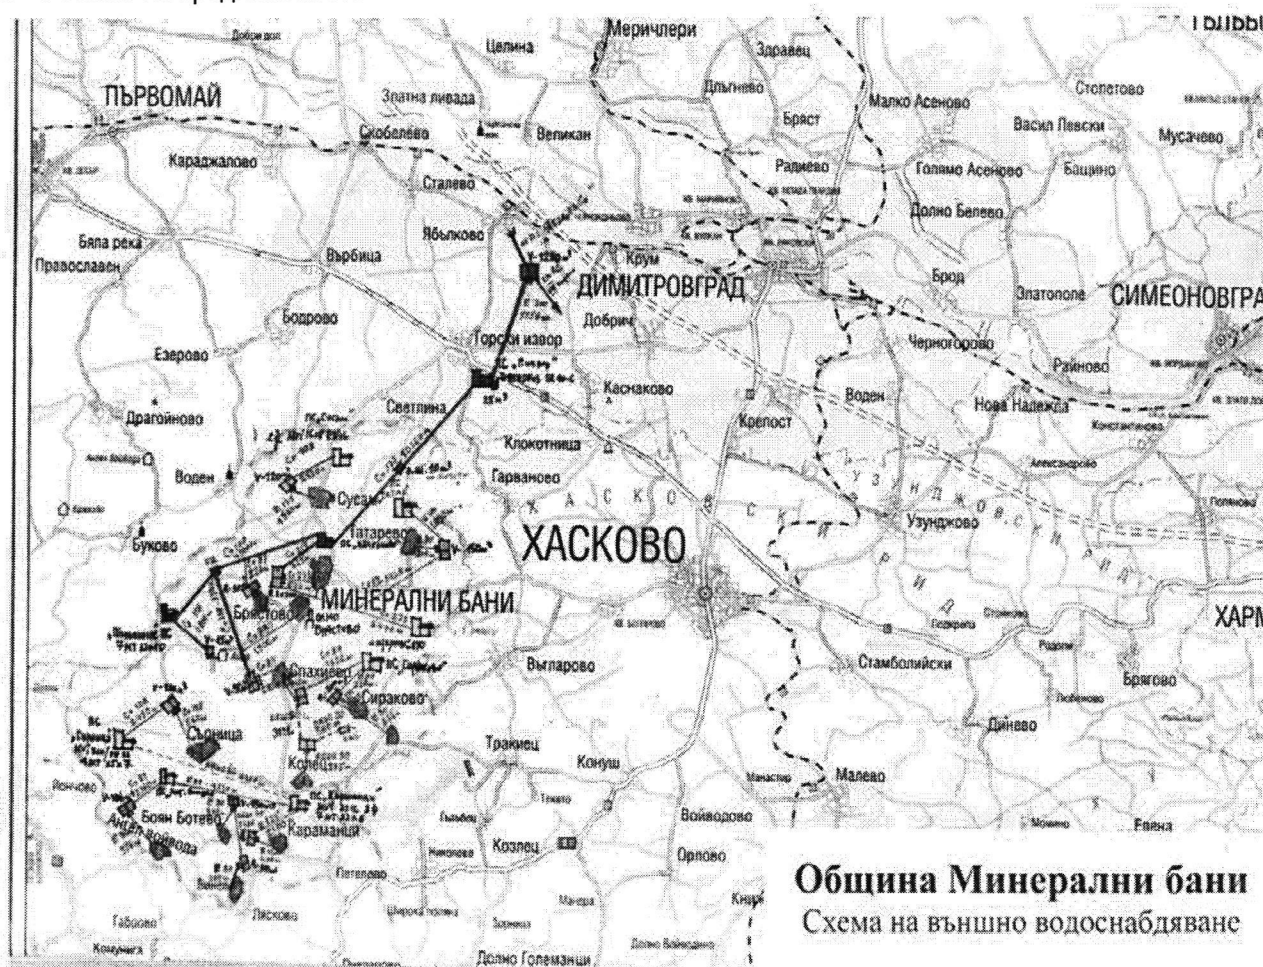

Село Минерални бани се намира на територията на област Хасково, на около 20 км западно от гр.Хасково. То се развива интензивно като курортен е балнеолечебен комплекс, в състава на който влизат много санаториуми, почивни станции и SPA-центрове.

В състава на общината влизат още 11 села - Сусам, Г.Брястово, Спахиево, Сираково, Колец, Караманци, Боян Ботево, Ангел войвода, Винево, Сърница и Татарево.

В настоящият проект не се разглеждат водопроводите и съоръженията към тях за

с.Колец, с.Винево, с.Сърница и с.Татарево.

Водата като количество е недостатъчна през летните месеци и това води до нарушаване на водния баланс на системата и ограничаване на подаваните количества вода за населението. От друга страна качеството на водата от част от водоизточниците е със влошени показатели и не отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Водопроводната мрежа е изградена през 60-те и 70-те години на миналия век с азбесто-циментови и стоманени тръби. Водопроводите и съоръженията са достигнали и надминали експлоатационните си години и вследствие на това са силно амортизирани.

Едновременно с изграждането на водопроводите са изградени и помпени станции (ПС) на системата. Основна помпена станция за проекта се явява ПС „Караманци”, като в нея са разположени две помпени групи.

Напорните резервоари (НР), в селата Караманци, Боян Ботево, Ангел войвода с са строени по същото време, както помпените станции и водопроводите. Една голяма част не са ремонтирани до сега, с изключение на малки аварийни ремонти. В тях се извършва обеззаразяване на водата чрез хлориране.

Основните водоизточници са два - ПС „Горски извор”, осигуряваща 15 л/сек и ПС „Щъркелите”, подаваща вода за общината в размер на 30 л/сек.

Броят на жителите по проекта I-ви етап група Караманци с настоящ адрес съгласно справката от НСИ, както и броя на приетите временно пребиваващи и приходящи за I-ви етап е:


- Брой жители към 31.12.2014г.- 3647;
- Временно пребиваващи- 215;
- Приходящи -140;

Приет е прираст на броя на жителите от +0.1% за проектен период от 30 г., до 2045г.

Обекта попада към чл.10 /б -Инфраструктурни инвестиционни предложения - обекти с обществено предназначение към приложение № 2 към чл.93 ,ал.1,т.1 и 2 на ЗООСВ/ДВ ,бр.77 от 2005год/.

/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, съгласно изискванията на раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г., последно изменение ДВ бр. 38 от 18.05.2012 г. срок на действие на предложението/

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

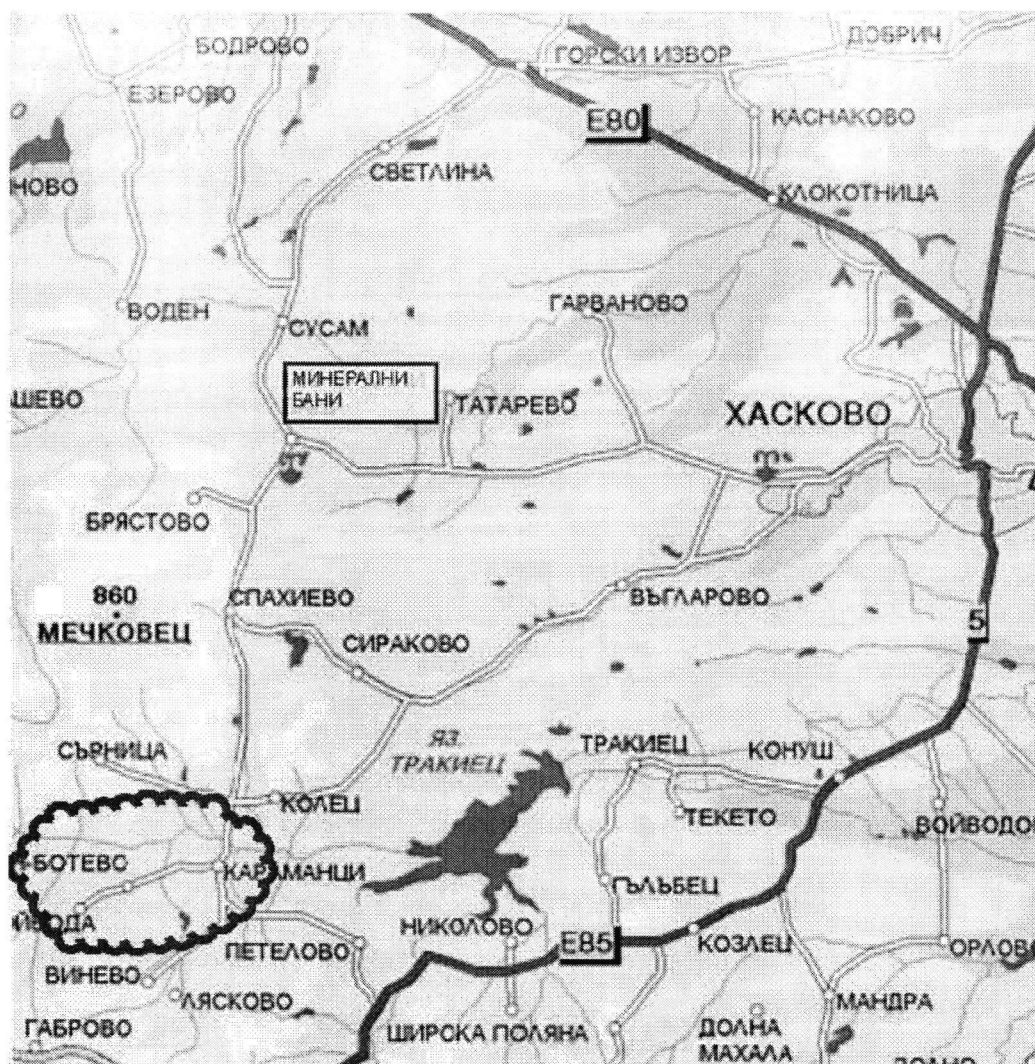

Инвестиционното предложение „Реконструкция и доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС „Горски извор” до ПС „Караманци”; на част от отклоненията от него към населените места, обслужвани от този водопровод; рехабилитация на част от напорните резервоари на територията на община Минерални бани, обл. Хасково - I-ви етап група Караманци” се захранва от няколко източника:

- ☐ речни водохващания около с. Сърница и с. Йончево;
- ☐ ПС „Караманци” с черпателен резервоар и БПС в района на помпената станция;
- ☐ от р. Марица чрез помпени станции „Ябълково” и „Горски извор”;
- ☐ от ПС „Щъркелите”;

Външната водопроводната мрежа включва главни водопроводи (ГВ), второстепенни водопроводи (ВВ) и хранителни водопроводи (ХВ). Общата дължина на водопроводите е **37861м**.

В проекта са заложени тръби от ориентиран непластифициран поливинилхлорид (PVC-O) съгласно ISO 16422:2014 стандарт, клас 500, с работно налягане от 16 МРа до 25 МРа.

Едновременно с изграждането на водопроводите са изградени и помпени станции (ПС) на системата:

- ПС „Щъркелите”

Помпената станция се намира на 6 км югоизточно от с. Минерални бани и 3.2 км югоизточно от с. Татарево. ПС „Щъркелите” към момента не работи тъй като водата е с

високо съдържание на арсен. Изградени са два ТК, които до 2009г. са били включени за водоснабдяване на с.Минерални бани и с.Татарево и са изградени и напорните водопроводи до двете села.Максималният дебит на двата ТК е $Q=10$ л/сек.

- ПС „Вълканово”

Група „Минерални бани”;

Група „Брястово-Сираково”;

Група „Караманци”;

Група „Б.Ботево-Анг.войвода-Винево”;

Група „Анг.войвода”;

Група „Винево”;

Основна помпена станция за проекта се явява ПС „Караманци” , като в нея са разположени две помпени групи Едната подава вода до НР „Караманци” с етернитов водопровод $\phi 125$ и дължина 2100м. Втора група подава вода до НР „Б.Ботево” и ЧР на ПС „Ангел войвода”.От НР „Б.Ботево” с водопровод ПЕВП 75 и дължина 3380м се захранва НР „Винево”.От ПС „Ангел войвода” със стоманен водопровод $\phi 89$ и дължина 2160м се захранва НР „Ангел войвода” В съществуващата ПС „Караманци”, група „Б. Ботево-Анг. войвода”, характеристиките на монтираните помпи не осигуряват водните обеми вода за населените места, предвидени в настоящия работен проект и това налага подмяната им с нови.

От напорните резервоари/ НР „Караманци” 2 x 90m³,НР „Боян Ботево” 2 x 75m³, „Анг.войвода” 2 x 50m³/ се подава вода в населените места с хранителни водопроводи,етернитови и стоманени, с различни диаметри и дължини. През последните няколко години е подменен част от тласкателния водопровод между ПС „Караманци” и ЧР на ПС „Анг. войвода”с ПЕВП 110/16.

Трасетата на водопроводите минават през разнообразни почви - от леко скални и валуни и чакъли с глинесто-песъчлив запълнител до тежко земни и песъчливи почви, както и глина /прахово-песъчлива/. Не се наблюдават развити физико-геоложки явления и процеси, които могат да затруднят строителството.

В значителна част от трасетата се наблюдава високо ниво на подпочвените води през зимно-пролетните месеци на годината.

Общата дължина на водопроводите в I-ви етап е **5578 м**, в която се включват следните водопроводи:

☐ Главен водопровод ГВ-3 е най дългият водопровод в системата. В I-ви етап; водопровода ще се изпълни само в последната си част - от РШ5 до ЧР на ПС „Караманци”.Той ще замени част от съществуващия тласкателен водопровод до НР „Караманци”;

☐ Главен водопровод ГВ-4 е връзката на ПС „Караманци” до ЧР на ПС „Анг.войвода”. Водопровода следва съществуващия водопровод от дясната му страна. От него се отделя второстепенен, подаващ вода в НР „Б.Ботево”;

Три второстепенни водопроводи са включени в I-ви етап. Те се явяват отклонения от главните за връзка с напорните резервоари или са с начало помпена станция.

☐ Второстепенен водопровод ВВ-7 е с начало РШ5 и следвайки трасето на съществуващия водопровод подава вода от ПС „Караманци” в НР „Караманци”;

☐ Второстепенен водопровод ВВ-8 е връзка от ГВ-4 с НР „Б.Ботево”, минавайки източно от съществуващия напорен резервоар;

☐ Второстепенен водопровод ВВ-9 се явява тласкателен водопровод от ПС

„Анг.войвода” до НР „Анг.войвода”. Трасето следва съществуващия водопровод от дясната му страна;

Към етапа са включени и три хранителни водопровода, следвайки трасетата на съществуващите хранителни водопроводи както следва:

- ☐ Хранителен водопровод ХВ-3 подава вода от НР „Б.Ботево” до съществуващ спирателен кран в началото на разпределителната водопроводна мрежа на с.Б.Ботево;
- ☐ Хранителен водопровод ХВ-4 подава вода от НР „Анг.войвода” до съществуващ спирателен кран в началото на разпределителната водопроводна мрежа на с. Ангел войвода;
- ☐ Хранителен водопровод ХВ-5 подава вода от НР „Караманци” до съществуващата разпределителната водопроводна мрежа на с. Караманци;

В проекта са заложили тръби от ориентиран непластифициран поливинилхлорид (PVC-O) съгласно ISO 16422:2014 стандарт, клас 500, с работно налягане от 16 МПа до 25 МПа.

Водопроводите следват трасетата на съществуващите водопроводи на разстояние от 1.00 м в ляво или дясно. В близост до съществуващите шахти това отстояние не надхвърля 3.00м.

По трасетата са предвидени разпределителни шахти, шахти-калник, шахти,автоматичен въздушник и водомерни шахти.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Но като цяло реализацията на проекта е в пряка връзка с функционирането на населените места Караманци и Минерелни бани и тяхното развитие,като част от цялостен проект –Стратегия за развитие на община Минерални бани.

Всичко това ще доведе до промяна в положителна посока на микроклимата в двете населените места –бенефициенти по проекта с.Минерални бани и повечето в конкретния случай селата Караманци, Боян Ботево и Ангел Войдова като места за живеене,почивка и инвестиране.

4.Местоположение на площадката:

/населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура /

Обекта предмет на инвестиционното предложение „Реконструкция и доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС „Горски извор” до ПС „Караманци”; на част от отклоненията от него към населените места, обслужвани от този водопровод; рехабилитация на част от напорните резервоари на територията на община Минерални бани,обл.Хасково - I-ви етап група Караманци”, ще се реализира

в урбанизирана и извън урбанизирана територия. Изкопаните земни и скални маси ще се използват за приобщаване на нарушени площи към прилежащата територия.

На територията на община Минерални бани има един поддържан резерват „Борака”, защитена зона „Родопи-Средни”, една защитена местност „Айда” и пет природни забележителности. Не се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г.) и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”. Поради това инвестиционния проект предвид характера му няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху тях и видовете опазвани в нея.

Налични и 52 културно-исторически паметници с местно и национално значение, регистрирани от Националния институт за опазване паметниците на културата. Най-близо до обекта предмет инвестиционното предложение от тях са крепостта “Калето”, “Богородична стъпка” и природните забележителности “Огледната скала” и “Находище на момина сълза и божур”.

Вековни дървета на територията на община Минерални бани са бял бор на село Караманци както и 9 броя вековни дървета в Горно Брястово.

Предвид на характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че не попада в границите на защитен природен или културен обект с реализацията си инвестиционния проект няма вероятност от отрицателно въздействие върху тях.

Трансгранично въздействие от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква.

5.Характеристика на засегнатата територия- вид и начин на ползване на земите. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа; близост до или засягане на защитени територии; защитени зони:

Не се засягат и не се очаква отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици предмет на опазване в горечитираните близко разположени защитени зони.

6.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
/вкл. предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови/

По време на изграждането на инвестиционното предложение ще бъдат необходими основни строителни материали:чакъл,баластра,филц,пясък ,трошляк, бетон и др.Материалите ще се доставят от фирмата изпълнител или нейни доставчици.

Ще бъдат използвани на обекта и:

- Електроенергия за захранване;
- Вода за производствени нужди;
- Вода за питейно-битови нужди;
- Нефтопродукти за моторните превозни средства и използваните машини;

Обекта е с непроизводствено предназначение.Суровини и материали имащи пряко отношение към опазване на околната среда не са предвидени за използване.

7.Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Изготвен е проект за Управление на строителните отпадъци с цел:

- да се предотврати и минимизира образуването на строителните отпадъци;
- да се насърчи рециклирането и оползотворяването на стр. отпадъци за постигане на целите по чл.32 от Закона за управление на отпадъците;
- да се увеличи употребата на рециклираните строителни материали;

да се намали количеството на депонираните строителни отпадъци. Възложителите на СМР осигуряват селективното разделяне и материално оползотворяване на следните видове отпадъци, в минимални количествакакто следва:

1. 17 01 01 бетон - 85 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от бетон;
2. 17 01 02 тухли - 70 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от тухли;
3. 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия - 70 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;
4. 17 02 01 дървесен материал - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от дървесен материал;
5. 17 02 02 стъкло – 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от стъкло;
6. 17 02 03 пластмаса – 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от пластмаса;
7. 17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от катран – 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от асфалт;
8. 17 04 01 мед, бронз, месинг – 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от мед, бронз, месинг;
9. 17 04 02 алуминий - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от алуминий;
10. 10 04 03 олово – 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от олово;
11. 17 04 04 цинк- 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от цинк;
12. 17 04 05 желязо и стомана - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от желязо и стомана;
13. 17 04 06 калай - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от калай;
14. 17 04 11 кабели, различни от “кабели, съдържащи масла, катран или други опасни вещества” – 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от кабели;

Проектните отпадъци са желязо 0.37т. и бетон 11.39 т.,който ще бъдат третирани по надлежния законов ред.

Обектът е с непроизводствено предназначение.Суровини и материали, имащи пряко отношение към опазване на околната среда не са предвидени за използване.По време на строителството на обекта и експлоатацията му формираните битови и строителни отпадъци, скални и земни маси ще бъдат третирани съгласно нормативните разпоредби на действащото законодателство в страната.ТБО ще бъдат

извозвани до регионалното депо ,а строителните и остатъчните скални извозвани до депо, определени от общинска администрация,при необходимост съгласувано с РИОСВ-гр.Хасково.

От горепосочените мерки е видно,че няма де се допусне увреждане на съседните имоти, както и на околната дървесна и храстова растителност и замърсяване с битови , строителни и промишлени отпадъци.

8.Отпадъчни води:

/очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др./

Ще бъдат използвани на обекта вода за питейно-битови нужди съгласно разрешителни от водопреносната мрежа на с.Караманци.Ангел Войвода и Боян Ботево. Инвестиционното намерение има пряко отношение към компонент "Води". Не съществува опасност от замърсяване на подземните водите в района при изпълнението му.

Уважаеми г-н Директор,

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем ако са необходими по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за Биологичното разнообразие.

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на кметства Караманци,Боян Ботево и Ангел Воийвода и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява), /съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 2012 г./.
2. Други документи, по преценка на уведомителя:
 - Разрешение за строеж;
 - разрешително за водоползване от "В и К" ЕООД гр.Хасково;
 - Съгласувателно писмо за пожарна безопасност;
 - Разрешително за временно захранване от "Е V N Е Р" АД гр.Хасково;
 - Санитарно становище от РЗИ гр.Хасково;

3.Електронен носител – 2 бр. екземпляра на настоящото уведомление.

Дата:18.08.2016год.

Уведомител:.....
/ Мюмюн Али Искендер /

